

■ 배관표시



기 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
배관경	RL:6.35 RG:12.7	RL:9.52 RG:15.88	RL:9.52 RG:19.05	RL:9.52 RG:22.2	RL:12.7 RG:28.58	RL:15.88 RG:28.58	RL:15.88 RG:34.9	RL:19.05 RG:34.9	RL:19.05 RG:41.3

■ 배관길이 제한

- 총 배관길이 : 1,000m 이내
- 최장배관길이 : 220m 이내 (상당배관)
- 첫번째 분지후 최장 배관길이 : 40m 이내여야 함 (조건부 90m 이내)
- 실내외기간 고저차 : 110m 이내
- 실외기간 고저차 : 5m 이내
- 실내기간 고저차 : 15m 이내


■ 실내기분지관

배관기호	Y 분지관
1~2	PBL-1600H2
3~4	PBL-3500H2
5~7	PBL-7000H2
8~9	PBL-8700H2

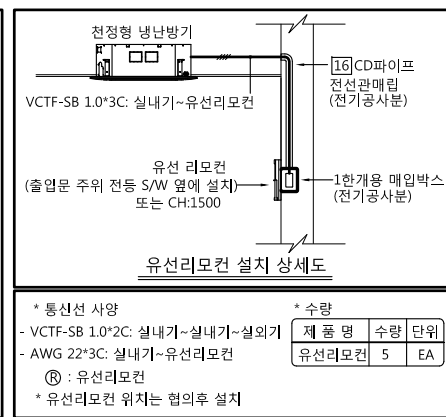

1층 냉난방배관 평면도
축척 : A1:1/100
A3:1/200

공 사 명	시 행 청	용 역 회 사	축 척	설 계 일 자	과 업 참 여 자			도 면 명	도 면 번 호
					과 업 책 임 자	과 분 야 별 책 임 자	설 계 자		
사천 바다케이블가 설치공사(총괄분)	사 천 시 청	(주) 유 신 (주) 정 림 이 엔 쎌 건 축 (주) 진 일 기 술 단	A1 : 1/100 A3 : 1/200	2017.	유 만 재	김 무 진	김 진 환	각산정류장 1층 냉난방배관 평면도	MA-04

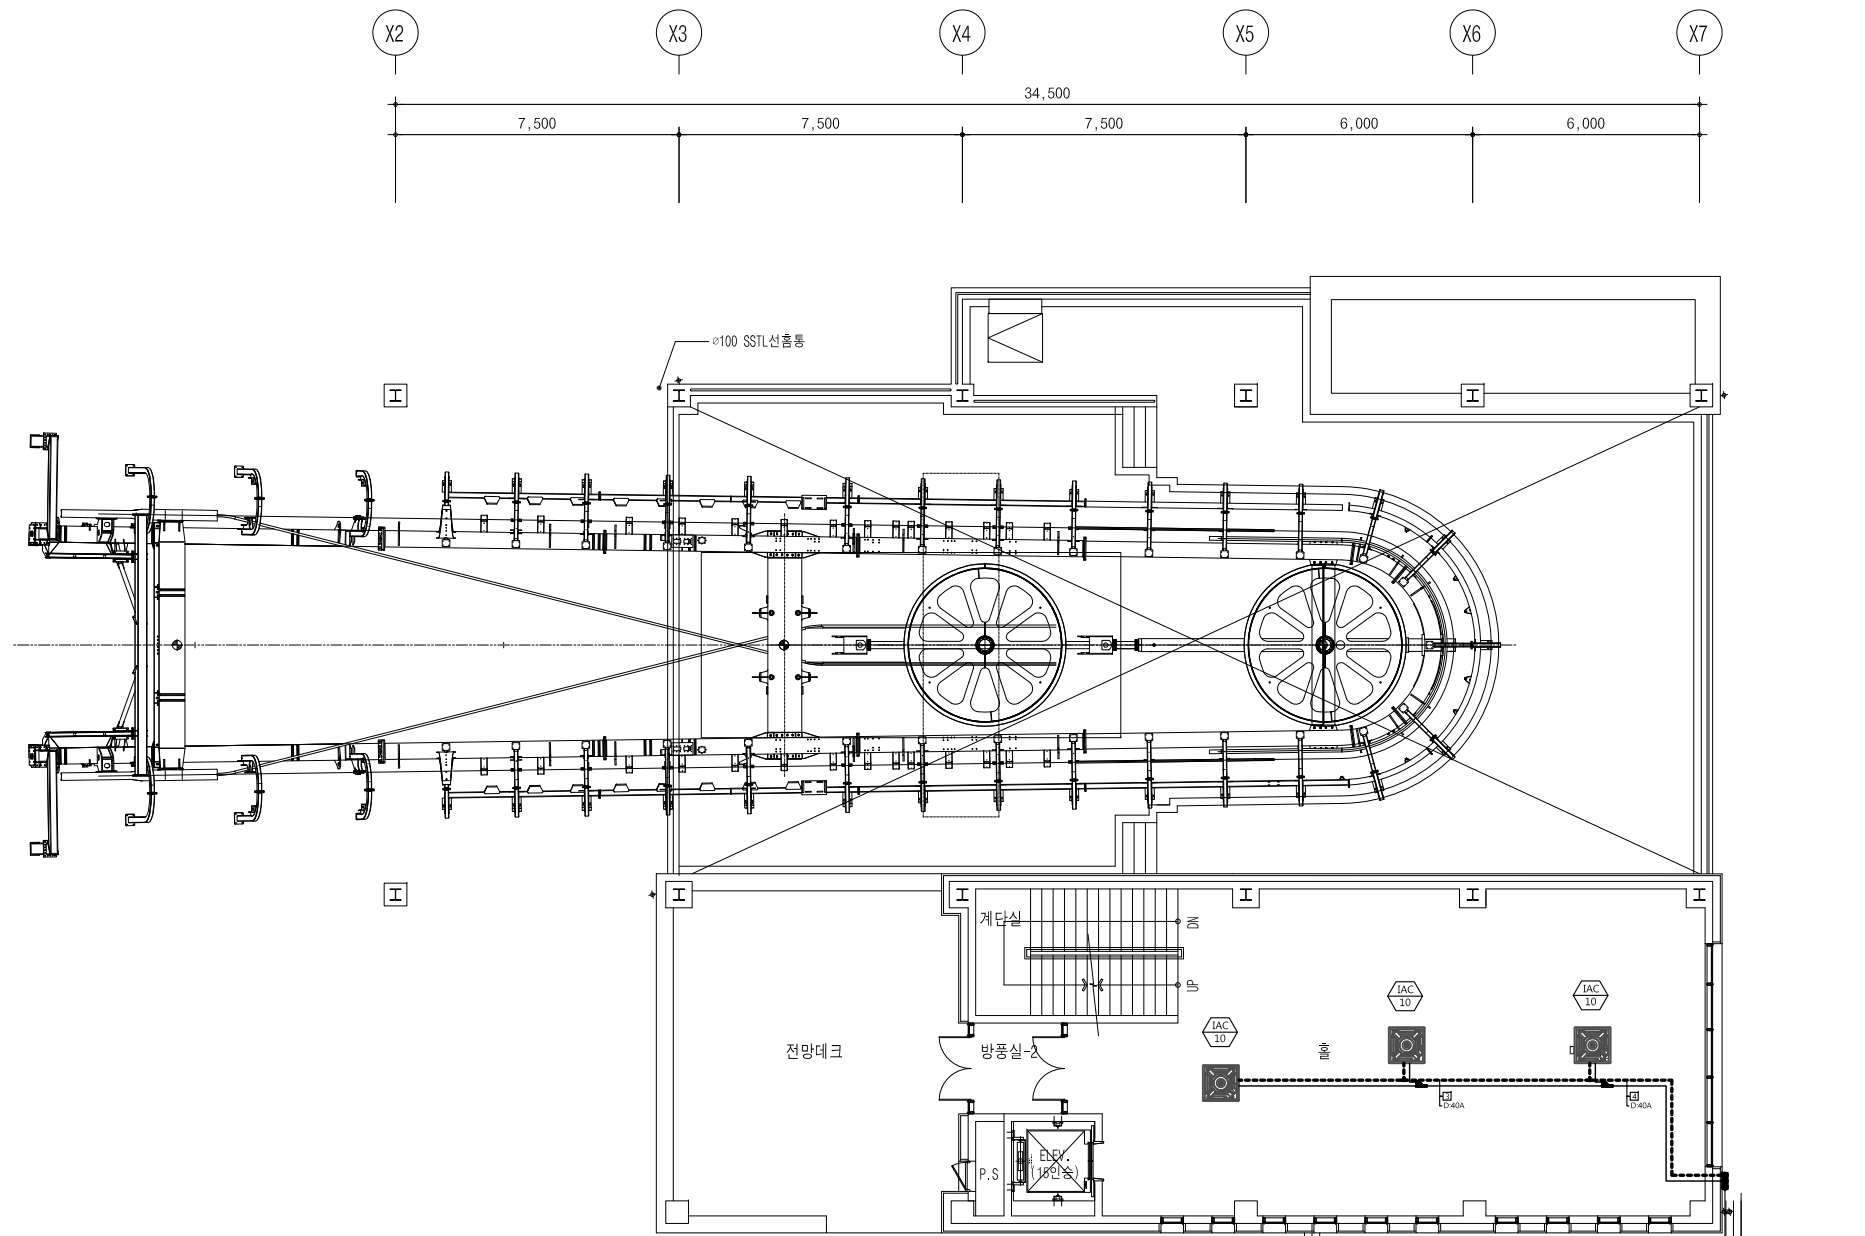


■ 배관표시

기 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
배관경	RL:6.35 RG:12.7	RL:9.52 RG:15.88	RL:9.52 RG:19.05	RL:9.52 RG:22.2	RL:12.7 RG:28.58	RL:15.88 RG:28.58	RL:15.88 RG:34.9	RL:19.05 RG:34.9	RL:19.05 RG:41.3

- 배관길이 제한
- 총 배관길이 : 1,000m 이내
 - 최장배관길이 : 220m 이내 (상당배관)
 - 첫번째 분지후 최장 배관길이 : 40m 이내여야 함 (조건부 90m 이내)
 - 실내외기간 고저차 : 110m 이내
 - 실외기간 고저차 : 5m 이내
 - 실내기간 고저차 : 15m 이내

■ 실내기분지관

배관기호	Y 분지관
1~2	PBL-1600H2
3~4	PBL-3500H2
5~7	PBL-7000H2
8~9	PBL-8700H2

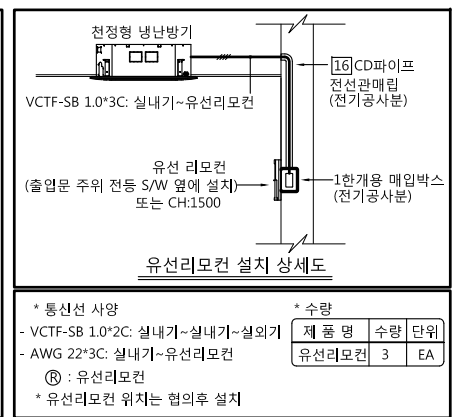

2층 냉난방배관 평면도
축척 : A1:1/100
A3:1/200

* 통신선 사양
- VCTF-SB 1.0*2C: 실내기~실내기~실외기
- AWG 22*3C: 실내기~유선리모컨
* 유선리모컨 위치는 협의후 설치

* 수량
제 품 명 수 량 단 위
유선리모컨 3 EA

공 사 명	시 행 청	용 역 회 사	축 척	설 계 일 자	과 업 참 여 자			도 면 명	도 면 번 호
사천 바다케이블가 설치공사(총괄분)	사 천 시 청	(주) 유 신 (주) 정 립 이 엔 씨 건 축 (주) 진 일 기 술 단	A1 : 1/100 A3 : 1/200	2017.	과 업 책 임 자	과 분 야 별 책 임 자	설 계 자	각산정류장 2층 냉난방배관 평면도	MA-05
					유 만 재	김 무 진	김 진 환		