

* (건축도면: 825/1650/1025)
출입구 개구폭 건축도면과 상이. 본치수로 시공요망.

승강로 평면도 (B1층/지하층)


특이사항

1. ① 피트사다리 고정용반 (E/건축사부원)

조명시설-E/공사부원
(상부하부 조명설비요망)
권상기보, PIT하부

[설치 주의사항]

현장확인-설치(100x50)-2



철이삭 피트 사다리
사용위치(600mm)에서
사다리 고정인 불가할 경우
철도공급된 자재를 사용하여 고정
추가 공급자재 : [-형강100x50]



금산군

금산역사문화관광 동충방사

SHINHWHA
ENGINEERING & ARCHITECTURE

(주)신원건축사사무소
115-842 200-7178 FAX 02-770-31-46
TEL 02-770-31-46

NOTE





38인용 엘리베이터 평면도-1

2011/11/15

M-705

2016.12

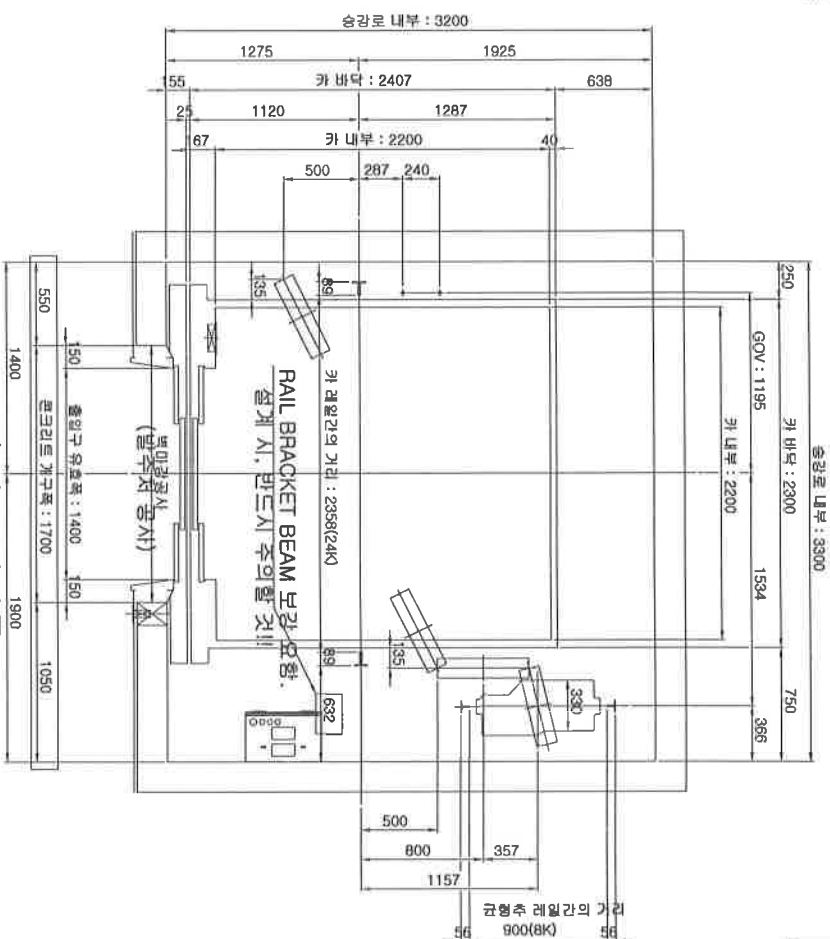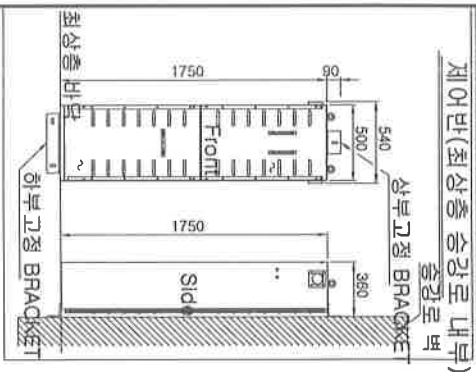

싱가포르 편면도
(1:200000) (지상도)

* □ (건축도면:625/1650/1025)
출입구 개구폭 건축도면과 상이. 본치수대로 시공요망.

조명시설-E/L공사부
(상부하부 조명설비오염)
권상기요, PTH부



금산군

三才圖會

SHINWA


(주)신화엔지니어링종합건축사사무소
TEL: 042) 670-3170 FAX: 042) 670-3146
HEDD://WWW.SH-ECO.COM

NOTE


3801 양재테크노밸리테크폴도-2

SMITH, J. G. 1979. AFRICA.


M - 706

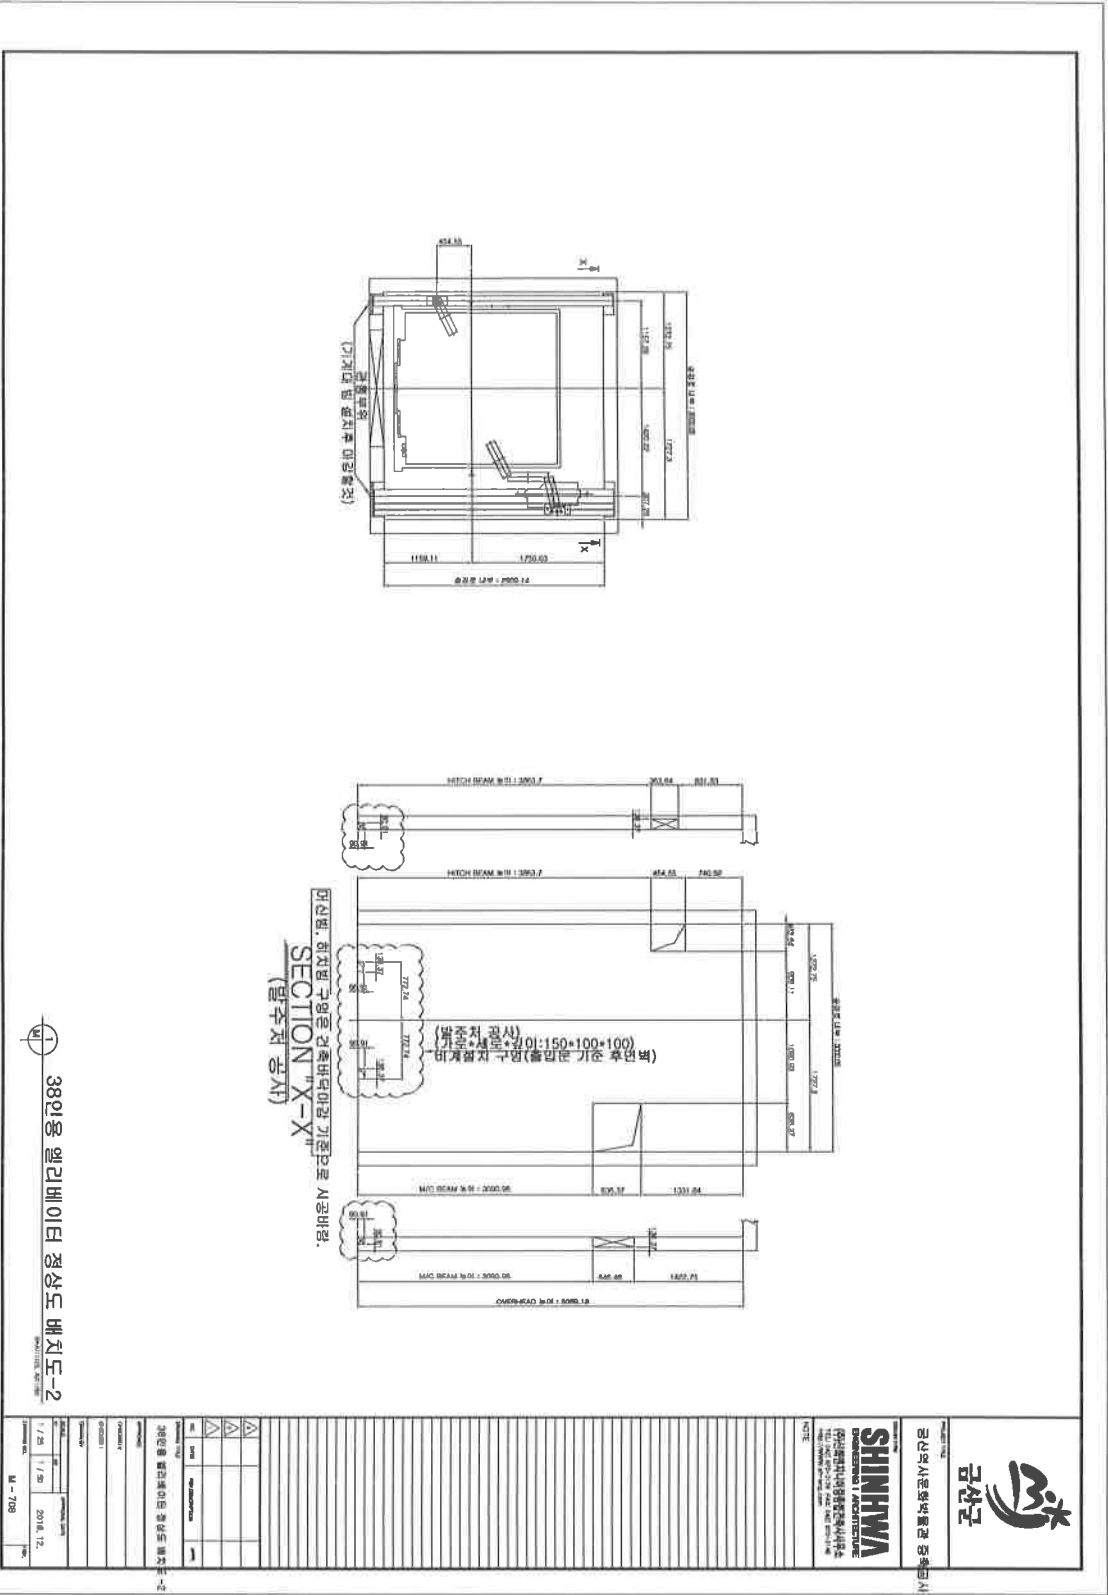



100 TYPE
(광폭 JAMB)
(지하층)

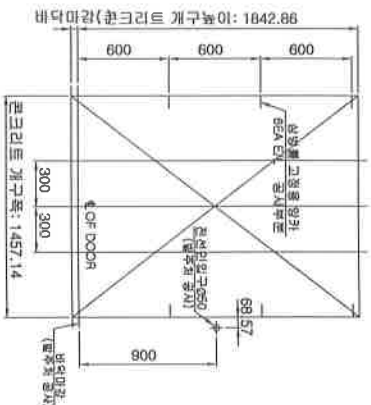


200 TYPE
(광폭 JAMB)
(주출입층)

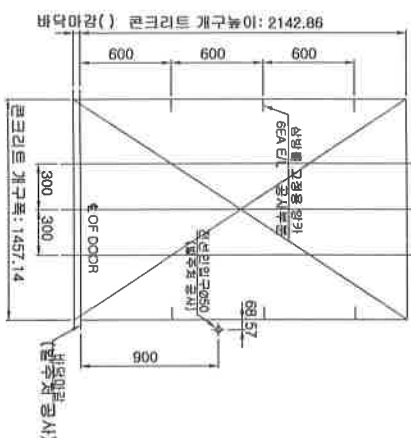

100 TYPE
(광폭 JAMB)
(최상층)


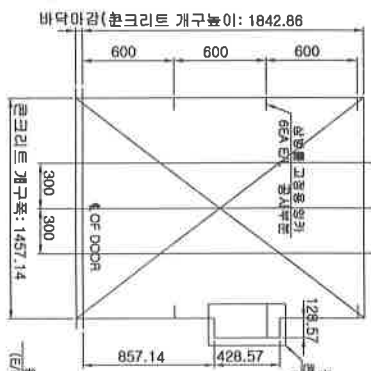


상방통 사용용 강판 DETAIL
()안의 치수는 현장여건에 맞출 것
원격제어반동
콘크리트 개구폭
(발주처 공사)


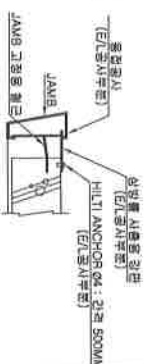


SEC : "A-A"

450J 적용

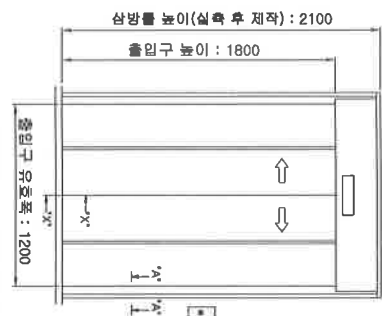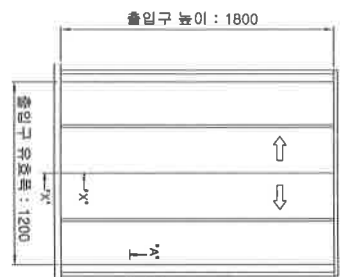

출입구 의장도

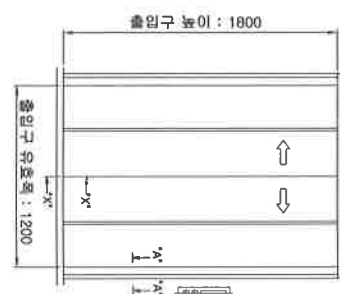

단면 "X-X"

주기

콘크리트 개구폭이는 바닥마감후를 기준한
높이입니다.

38인용 엘리베이터 출입구 건축공사도 및 의장도

SHINHWHA



금산군

금산의사문화박물관 건축공사

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

SHINHWHA

M - 709

