



* 옥내형 적용


건축면 상 정획면 글조 확인 불가함
본 치수 기준으로 건축반영 요망

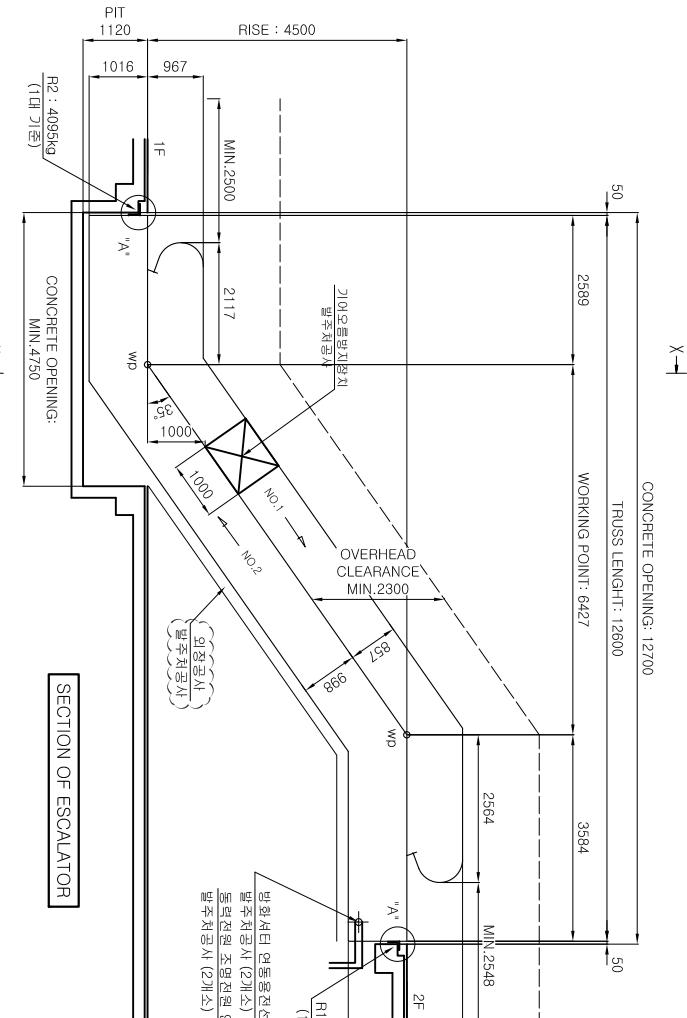

SECTION OF ESCALATOR

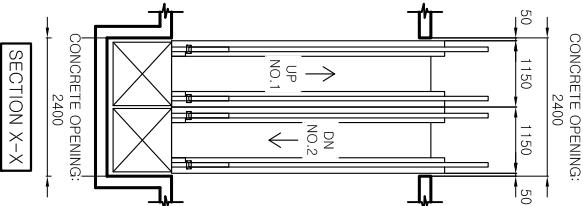

SECTION X-X

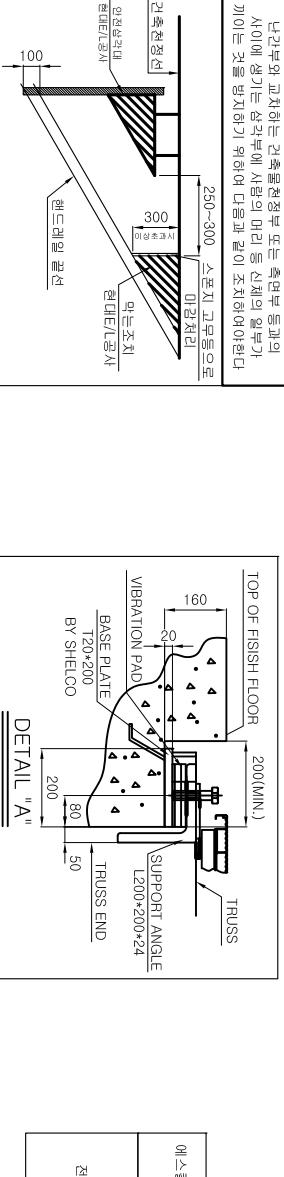

주		기	
에스컬레이터 헤드레이블 콜단에서 벽체까지의 2500MM 이상 회전공간 확보바람.			
현대엘공사 막는 조치		방화서터 작동시 에스컬레이터가 정지될 수 있도록 상단 2개소에 전기접점(3 접점 DC24V, 1A이상)을 공급하여 주시기 바랍니다.	방화서터 연동용전선 배관배선공사

변경번호	책도	단위	일자	호기	NO.1.2
일	3 각법	MM	2020.11.05	공사명	남을진동학판매시설
경	제도	설계	검도	승인	도명
경	제도	(K)유진영	정봉규	홍석조	SECTION OF ESCALATOR
경	제도	설치장소			변경번호
1					A200196919S003
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					

HYUNDAI ELEVATOR

승인서명
변경번호